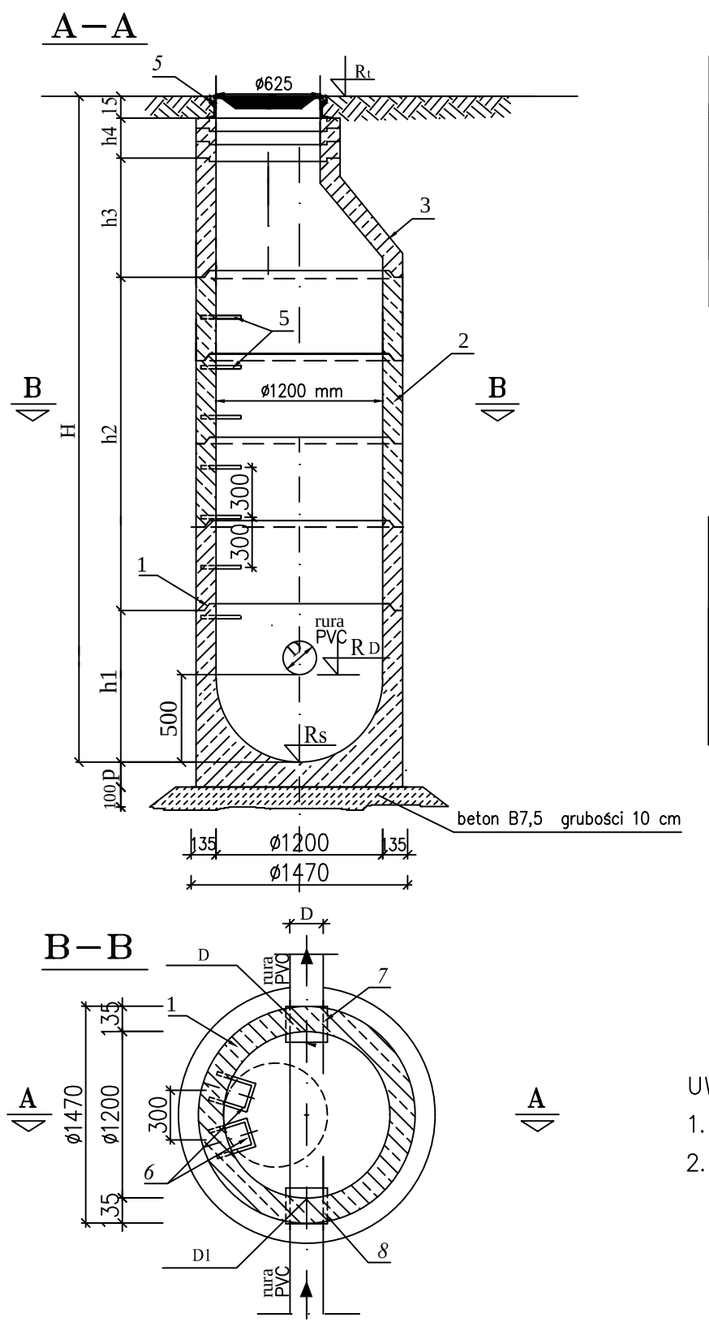


Tab.2 ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

Nr	Element	Masa (kg) 1 szt
1	Dennica ø1200 mm –złącze z uszczelką z wyprofilowaną kinetą, wysokość h1	śr. ok. 7500 kg
2	Krąg betonowy ø1200 mm h2= 250, 500, 750, 1000 mm złącze z uszczelką	h=250mm–360kg h=500mm–700kg h=750mm–1000kg h=1000mm–1400kg
3	zwężka ø1200/625 mm	h=6000mm–550kg
4	Pierścień wyrównawczy ø600	h=60mm–39kg h=80mm–53kg h=100mm–65kg

Tab.3 ELEMENTY DO OSADZENIA DLA JEDNEJ STUDZIENKI

5	Właz żeliwny kanałowy okrągły klasy D400 o prześwicie 600mm, wys. korpusu 150 mm, z zabezpieczeniem przed obrotem.	1	140
6	Stopnie złazowe typu ciężkiego zabezpieczone antykorozyjnie	m	–
7	Dwukielich PVC z uszczelkami do wmurowania DN=D	1	wysłać do producenta studzienek celem osadzenia w dolnej części studni
8	Dwukielich PVC z uszczelkami do wmurowania DN=D1	1	

ZESTAWIENIE WYMIARÓW DLA STUDZIENEK

Nr studz.	Schemat	D [mm]	D1 [mm]	R_t [mnpm]	R_s [mnpm]	R_D [mnpm]	R_{D1} [mnpm]	$H=R_t-R_D$ [cm]	h1 [mm]	h2 [cm]	h3 [mm]	h4 [cm]	p [cm]	m [szt]
s0		200	200	117,00	114,97	115,47	115,47	203	1000	1x25cm 0x50cm 0x75cm 0x100cm	600	0x6cm 1x8cm 1x10cm	15	6
s1		200	200	117,00	114,97	115,47	115,47	203	1000	1x25cm 0x50cm 0x75cm 0x100cm	600	0x6cm 1x8cm 1x10cm	15	6

UWAGI:

1. Właz studzienki dostosować do rzeczywistej niwelety terenu
2. Dokładnie wyprofilować kinety uwzględniając kierunki przepływu kanałów bocznych zgodnie ze schematem w tabeli.

BIURO PROJEKTOWE **KANWOD** *Wartalscy s.c.*
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski
ul. Smoluchowskiego 56/8 50-372 Wrocław

Projektant	dr inż. Andrzej Wartalski	Nr upr. 384/90/UW	Specjalność: Instalacyjno-inżynieryjna w zakresie ochrony środowiska i sieci sanitarnych	Stadium	PW
Asystent projektatna	mgr inż. Jan Wartalski				
	mgr inż. Jerzy Wartalski				
Podziałka 1:1000	Zamawiający	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalziacji S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica		Nr rysunku	5/3
	Zadanie	Projekt wykonawczy połączenia kanalizacji tłocznej od strony ul. Szczytnickiej do kanału odbiorczego z Osiedla Piatnica w Legnicy			
	Nazwa rysunku	Zestawienia studni osadnikowych DN 1200 mm		Data	12.2017