
Rozdz. R14

Szafa sterownika SA5

	Awaria homogenizatora	Zatrzymanie pompy osadu zagęszczonego

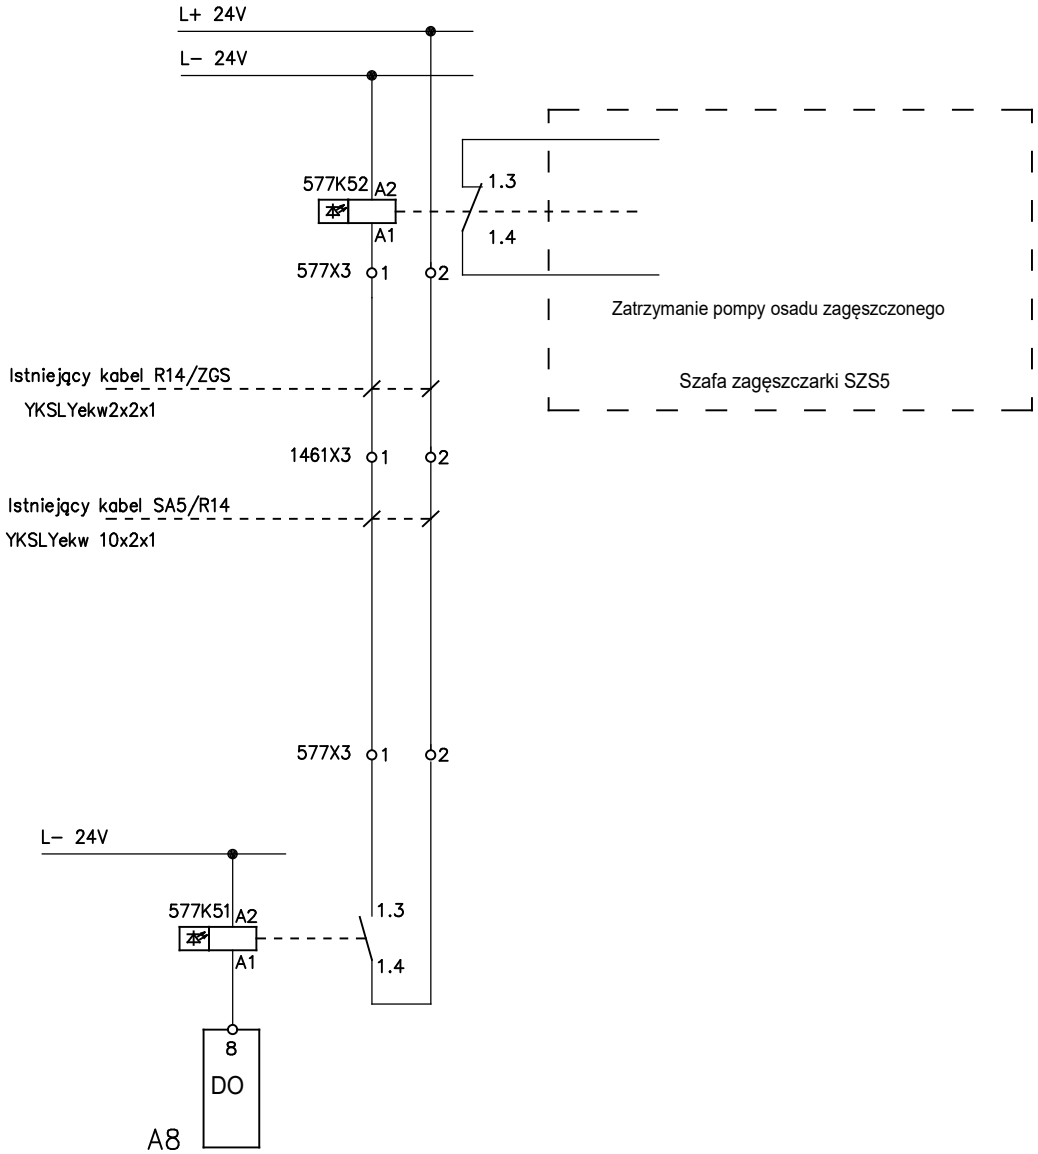

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1			Nr rej.	S21-11.1/2019
			Rev.	.....
Nazwa inwestycji:	Przebudowa stacji odwadniania i zagęszczania osadu oraz instalacji napowietrzania bloku biologicznego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy			
Obiekt:	**Budynek zagęszczania i odwadniania osadu - obiekt nr 14**			
Tytuł rys.	Sterowanie pompą osadu z zagęszczarki		Skala:	-
Stadium:	projekt wykonawczy		Nr rys.	AKP:1461a
Branża:	automatyka	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ryszard Barski		04.2019	
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Ścigała		04.2019	