

Skrzynka ster. ...SK – szt. 6
Typ: CRSX 43/200 IP65
prod.: SAREL / SCHNEIDER
stal nierdzewna

Drzwi

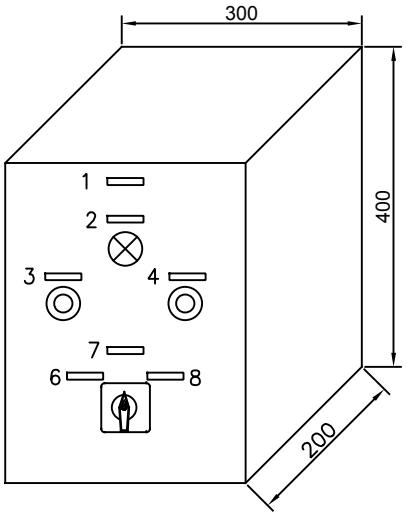

Wnętrze

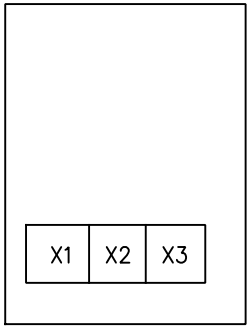


Tabliczki:

1 – WENTYLATOR 1W1
– WENTYLATOR 1W2
– WENTYLATOR 1W3
– WENTYLATOR 2W3
– WENTYLATOR 1W5
– WENTYLATOR 2W5


2 – PRACA
3 – ZAŁ
4 – WYŁ
6 – LOKALNE
7 – WYŁ
8 – CENTRALNE

Skrzynka ster. ...SK – szt. 2
Typ: CRSX 43/200 IP65
prod.: SAREL / SCHNEIDER
stal nierdzewna

Drzwi

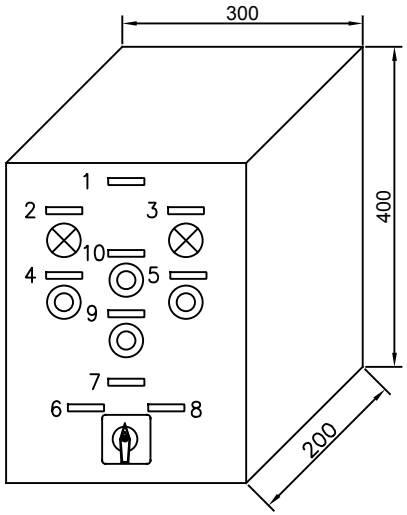

Wnętrze

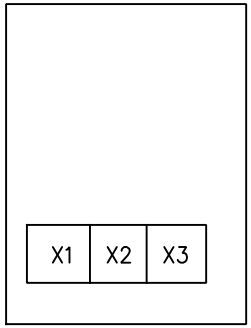


Tabliczki:

1 – MACERATOR MC1
– MACERATOR MC2


2 – PRACA W PRAWO
3 – PRACA W LEWO
4 – ZAŁ W PRAWO
5 – ZAŁ W LEWO
6 – LOKALNE
7 – WYŁ
8 – CENTRALNE
9 – WYŁ. BEZP.
10 – WYŁ

Skrzynka ster. ...SK szt 4
Typ: CRSX 43/200 IP65
prod.: SAREL / SCHNEIDER
stal nierdzewna

Drzwi

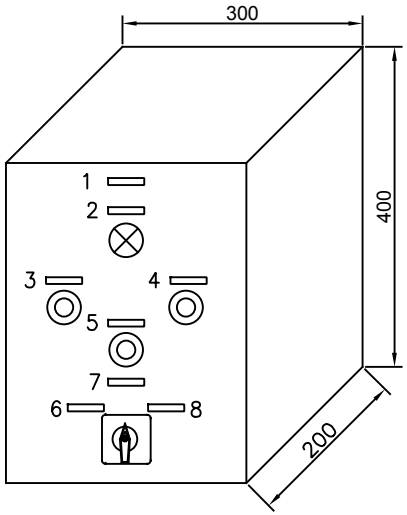

Wnętrze

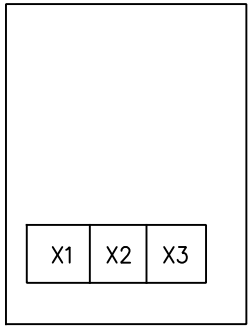

Tabliczki:

2 – PRACA
3 – ZAŁ
4 – WYŁ
5 – WYŁ. BEZP.
6 – LOKALNE
7 – WYŁ
8 – CENTRALNE

BPBK Wrocław Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19 lok.1

Nr rej. S21-11.1/2019
Rev. .....

Nazwa inwestycji: Aktualizacja dokumentacji przebudowa stacji odwadniania i zagęszcz. osadu oraz instalacji napowietrzania bloku biologicznego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy

Obiekt: Stacja mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu - obiekt nr 14

Tytuł rys.: Skrzynka sterowania lokalnego SK

Skala: -

Stadium: projekt wykonawczy

Nr rys. E-18

Branża:	Nr uprawnień	Data	Podpis
elektryczna			
Projektant: mgr inż. Zbigniew Kowaluk	155/77/Wwm	10.05.2019	
Sprawdzający: mgr inż. Roman Jaworski	274/79/WBPP	10.05.2019	