

PRZEKRÓJ A-A

wymiana istn. pompy osadu nadmiernego na nową o parametrach:
Q=20 - 121 m³/h; p= 1- 2 bary; P=18,5kW - 2 szt.

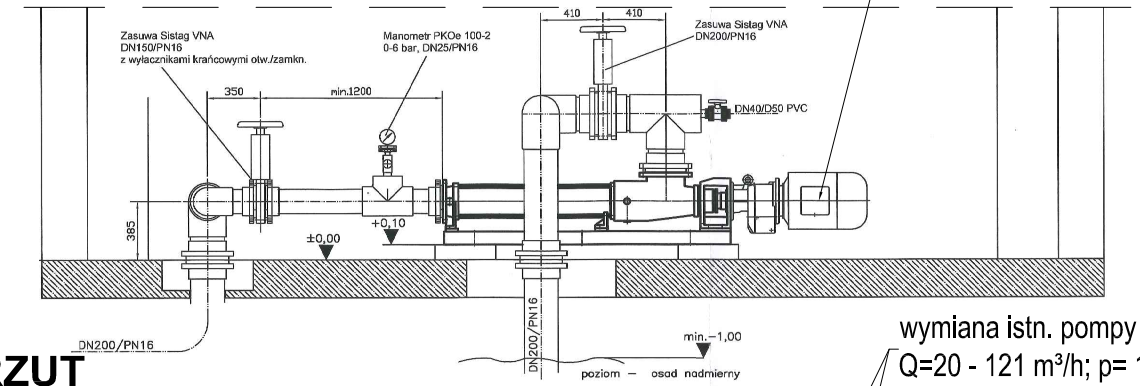

RZUT

wymiana istn. pompy osadu nadmiernego na nową o parametrach:
Q=20 - 121 m³/h; p= 1- 2 bary; P=18,5kW - 2 szt.

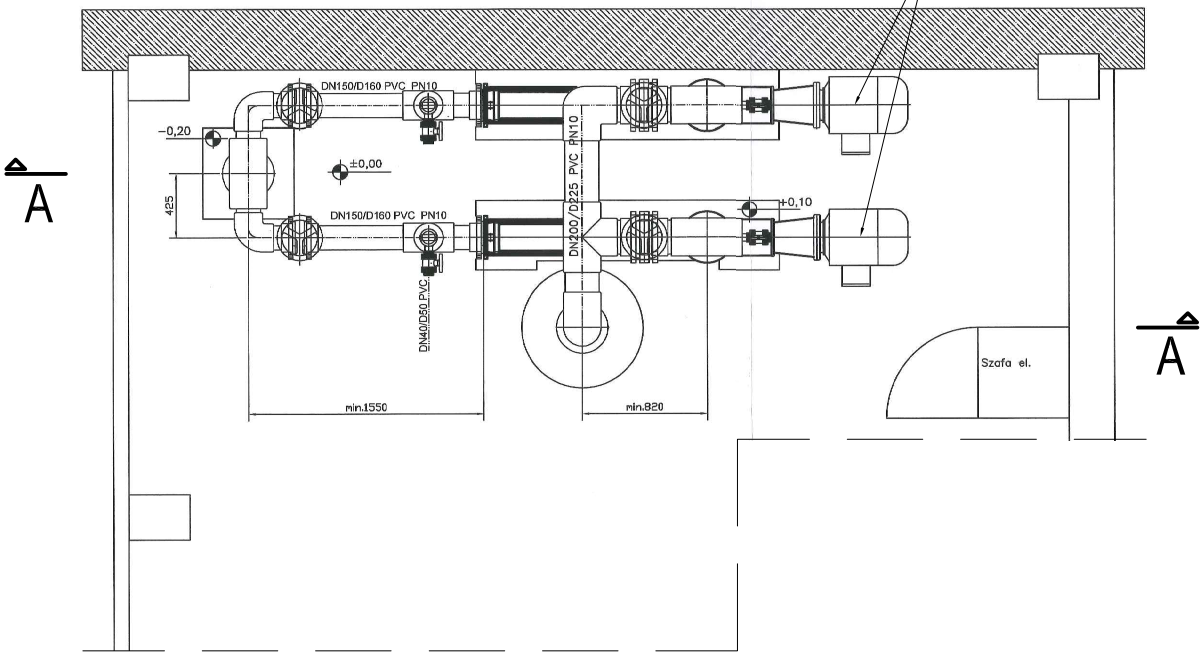

BPBK Wrocław Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1			Nr rej.	S21-11.1/2019
			Rev.	.....
Nazwa inwestycji:	Aktualizacja dokumentacji pn. Przebudowa stacji odwadniania i zagęszczania oraz instalacji napowietrzania bloku biologicznego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy			
Obiekt:	Pompownia osadu recyrkulowanego obiekt nr 20			
Tytuł rys.	Pompownia osadu recyrkulowanego obiekt nr 20 - wymiana pomp		Skala:	1:100
Stadium:	projekt wykonawczy		Nr rys.	T-20-01
Branża:	technologia	Nr uprawnień	Data	Podpis
Gł.Projektant: Specjalność:	mgr inż. Danuta Możejko instalacyjno-inżynieryjna	271/90/UW	10.05.2019	
Projektant: Specjalność:	mgr inż. Jolanta Nanowska instalacyjno-inżynieryjna	228/DOŚ/05	10.05.2019	
Asystent:	Leszek Fertig		10.05.2019	
Sprawdzający: Specjalność:	mgr inż. Krzysztof Goławski instalacyjno-inżynieryjna	84/87/UW	10.05.2019	